

西尾市 帰宅困難者支援マップ

西尾市役所 危機管理課 危機管理課

地震発生時、公共交通機関が停止した場合等により、帰宅困難となった方を支援するための地図です。万が一、帰宅困難になってしまった際にご活用ください。



ダウンロード&ご利用は無料です。

QRコードを読み取り、お使いのスマートフォンにアプリをダウンロードしてください。



インターネットで災害情報を提供



西尾市ホームページ

メール登録者に災害情報を提供



西尾市防災メール

徒歩帰宅の心得

大規模な災害時は「むやみに移動を開始しない」ことが重要です。最寄りの安全な場所へ移動したら、まずは混乱が収まるまで待機しましょう。「遠くの自宅より近くで待機」です。

- まず自分の安全を確保しましょう。
- 安全な場所に留まり、慌てて移動するのはやめましょう。
- 災害用伝言ダイヤル171、災害用伝言版web171で家族の安否確認や自分の安否を知らせましょう。

徒歩帰宅の注意事項

徒歩で帰宅するかどうか判断する際は、「自分の体力と経路上の危険箇所や道路規制の情報などを考慮」しましょう。状況は刻々と変わります。移動中も随時、最新の情報を確認しましょう。

帰宅する際に重要なのは、水の補給とトイレの場所を決めておくことです。どのトイレでも長蛇の列になっていることを覚悟し、早めにトイレに立ち寄りましょう。

また、1日で歩ける時間は限られます。冬は午後3時までに、夏は午後5時までに歩くのをやめ、屋根があり管理者がいる場所で寝られる施設を探しましょう。


令和4年2月発行

帰宅困難者になつてしまったときの10か条

安全な場所に留まることを考える


1. 落ち着いて、まずは状況確認
2. 情報収集ツールの準備
3. 作っておくべし！帰宅地図
4. 職場・学校などのロッカーにスニーカー
5. 職場・学校などに非常食を備蓄しておく
6. 事前に家族で話し合い（連絡手段、避難ルート）
7. 災害用伝言ダイヤル(171)災害用伝言版(web171)で安否確認
8. 自宅までの道順を知っておく
9. 声をかけあい、助け合おう
10. 気候に応じた装備をしておく(タオルやカイロの準備)

帰宅判断フローチャート(目安)

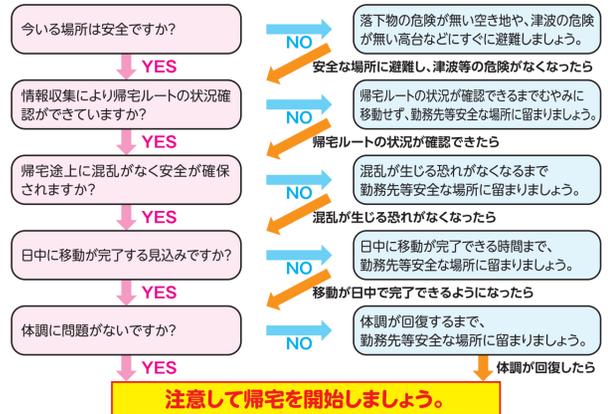

お問い合わせ
西尾市役所 危機管理課 危機管理課
西尾市寄住町下田 22 番地
TEL.0563-65-2137 FAX.0563-53-7512

市全域版

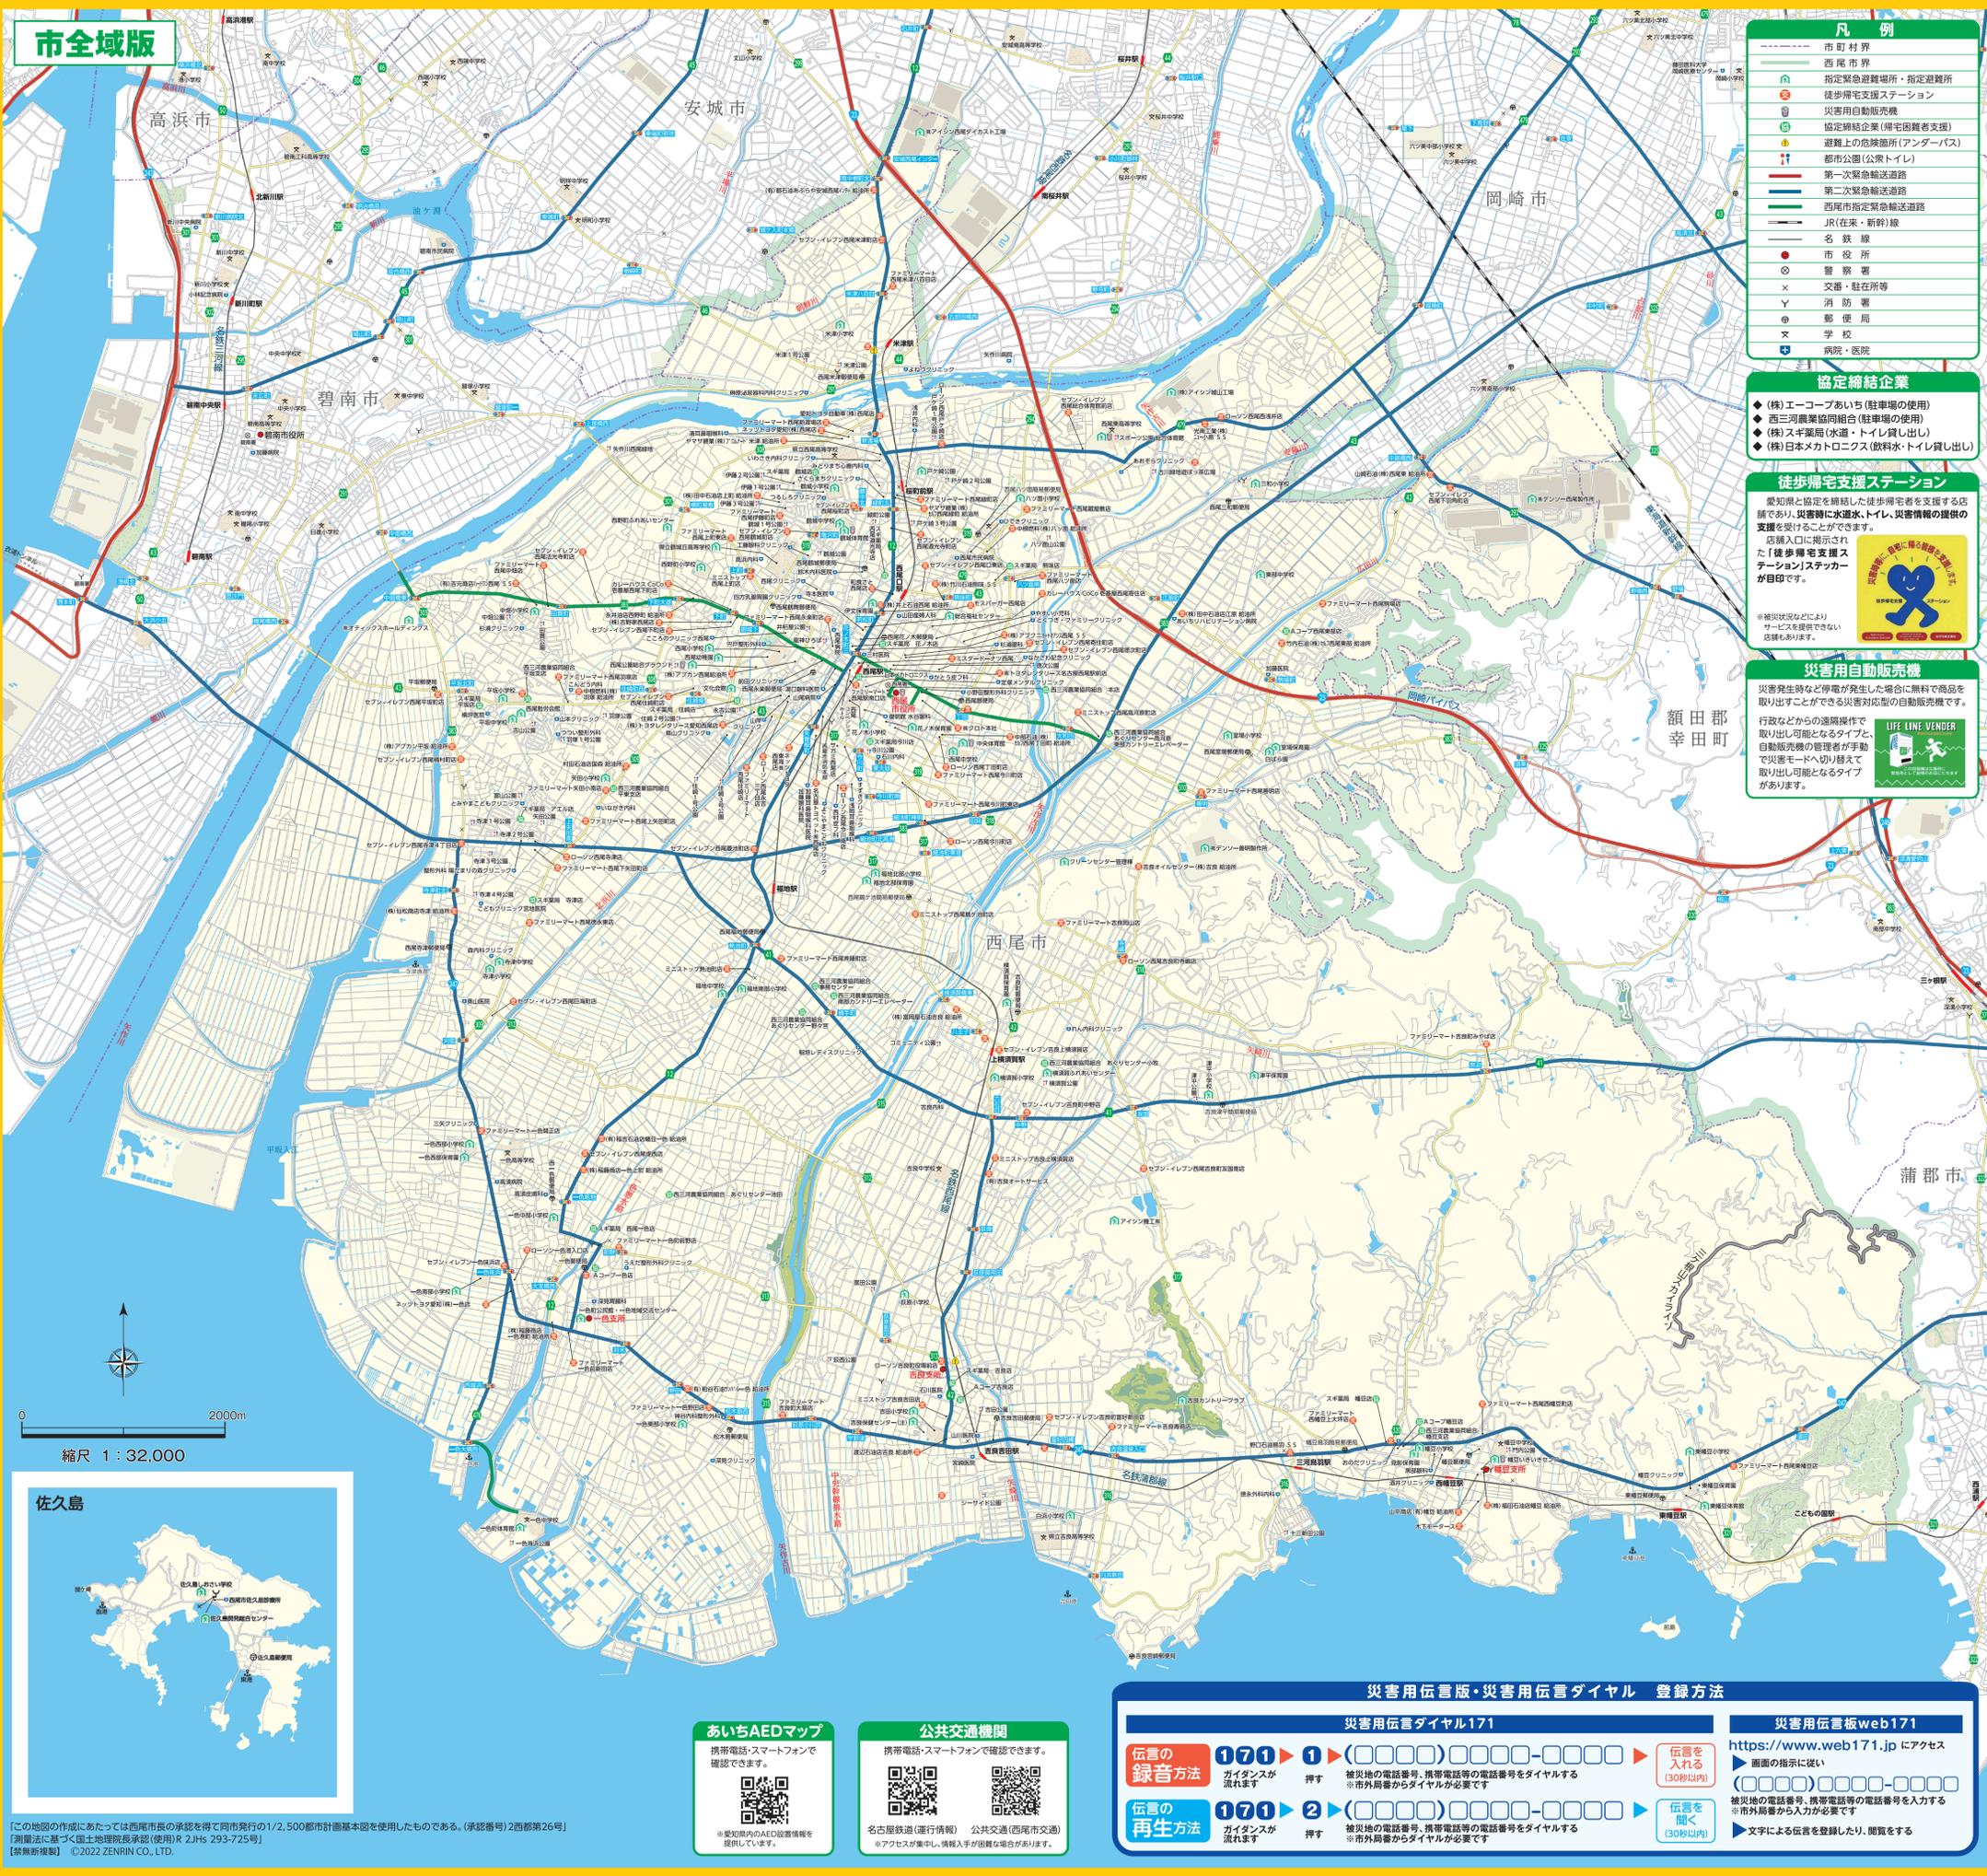

凡例

- 市町村界
- 西尾市界
- 指定緊急避難場所・指定避難所
- 徒歩帰宅支援ステーション
- 災害用自動販売機
- 協定締結企業(帰宅困難者支援)
- 避難上の危険箇所(アンダーパス)
- 都市公園(公衆トイレ)
- 第一次緊急輸送道路
- 第二次緊急輸送道路
- 西尾市指定緊急輸送道路
- JR(在来・新幹)線
- 名鉄線
- 市役所
- 警察署
- 交番・駐在所等
- 消防署
- 郵便局
- 学校
- 病院・医院

- ### 協定締結企業
- ◆(株)エコーあい(駐車場の使用)
 - ◆西三河農業協同組合(駐車場の使用)
 - ◆(株)スギ薬局(水道・トイレ貸し出し)
 - ◆(株)日本メカトロニクス(飲料水・トイレ貸し出し)

徒歩帰宅支援ステーション

要知所と協定を締結した徒歩帰宅者を支援する店舗です。災害時に水道水、トイレ、災害情報の提供の支援を受けることができます。

店舗入口に掲示された「徒歩帰宅支援ステーション」ステッカーが目印です。

災害用自動販売機

災害発生時など停電が発生した場合に無料で商品を取り出すことができる災害対応型の自動販売機です。

行政などからの遠隔操作で取り出し可能となるタイプは、自動販売機の管理者が手動で災害モードへ切り替えて取り出し可能となるタイプがあります。



あいちAEDマップ

携帯電話・スマートフォンで確認できます。

公共交通機関

携帯電話・スマートフォンで確認できます。

名古屋鉄道(運行情報) 公共交通(西尾市交通)

災害用伝言版・災害用伝言ダイヤル 登録方法

災害用伝言ダイヤル171

伝言の録音方法 170 → 1 → (0000)0000-0000 → 伝言を入れる (30秒以内)

伝言の再生方法 171 → 2 → (0000)0000-0000 → 伝言を聞く (30秒以内)

災害用伝言版web171

https://www.web171.jp にアクセス

画面の指示に従い (0000)0000-0000 被災地の電話番号、携帯電話等の電話番号を入力する ※市外局番から入力が必要

文字による伝言を登録したり、閲覧をする

【この地図の作成にあたっては西尾市長の承認を得て同市発行の1/2,500都市計画基本図を使用したものである。(承認番号)2西都第26号】
【測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 2JH5 293-725号】
【無断複製禁止】 ©2022 ZENRIN CO., LTD.