

回 答 書

7西財第1-60号

令和7年4月9日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健

(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。


記

案 件 番 号	507100060
工 事 (業 務) 名	校舎改築給排水衛生設備工事
路 線 名	吉良中学校
工 事 (業 務) 場 所	西尾市吉良町富田油田 8 番地
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① M17・18・22 図 消火水槽のオーバーフロー管は不要でよい か? 必要な場合は管種・管サイズ・放流先を 教えてください。	不要として積算してください。 必要であれば変更協議にて対応します。
② M19・27 図 1 階保健室と 2 階各更衣室に設置の屋内壁掛 型給湯器ですが給排気管が図示されているが 設計書には指示されていません。給湯器据付 費で計上すれば宜しいですか? また、給排気 管の延長距離は規定値内と判断して宜しいで すか?	給湯器据付費で計上下さい。 また、延長距離は規定値内と判断してよろしい です。
③ M21~23 図 配管架台の参考図が図示されてますが設計書 共に材質が記されておりません。仕様を指示 ください。	溝形鋼の材質は、SS400 としてください。
④ 屋外露出配管について 排水設備、屋内消火栓設備共に屋外露出配管 がありますが無塗装ですか? 塗装ありでした ら仕様と積算計上する項目を指示ください。	無塗装として積算してください。 必要であれば変更協議にて対応します。
⑤ 設計書 No16 プロパンガス設備工事ですが内訳明細があり ません。管種・サイズ・配管延長がすべて不 明です。	プロパンガス設備工事のうち、ガス配管工事 供給設 備、ガス配管工事 消費機器 (ネジ配管)、ガス配管 工事 消費機器 (溶接配管) の明細は別紙①の通 りとなります。また、合わせてアイソメ図 (別紙 ②) も添付します。

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガス配管工事 供給設備						
	ストレーナーバルブ	D7-15F 同等	2.0	個			
	圧力計セット	IPG-35 同等	1.0	式			
	ドレンチャンパーユニット	DC-25D 同等	1.0	式			
	チェーン及びフック		1.0	式			
	開閉札		1.0	式			
	ガスメーター出入口弁	80A	2.0	個			
	ガスメーター架台		1.0	式			
	漏えい検知メーター用配管		1.0	式			
	消火器及びBOX(1本入)		1.0	式			
	副資材費		1.0	式			
	供給設備取付費		1.0	式			
	配管及び支持架台塗装費		1.0	式			
	消耗品及び経費		1.0	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガス配管工事 消費機器(ネジ配管)						
	ネジ配管工事	PE75A	2.0	m			
	ネジ配管工事	VL80A	9.0	m			
	ネジ配管工事	VL50A	5.0	m			
	ネジ配管工事	VL40A	9.0	m			
	ネジ配管工事	VL32A	36.0	m			
	ネジ配管工事	VL25A	33.0	m			
	ネジ配管工事	VL20A	88.0	m			
	ネジ配管工事	VL15A	124	m			
	ネジ配管工事	SS80A	128	m			
	ネジ配管工事	SS50A	48.0	m			
	ネジ配管工事	SS40A	16.0	m			
	ネジ配管工事	SS32A	16.0	m			
	ネジ配管工事	SS25A	28.0	m			
	ネジガス栓	80A	2.0	個			
	金属可とう管(カバー付)	15A	3.0	個			
	金属可とう管(カバー付)	20A	2.0	個			
	絶縁継手(ネジ用)		1.0	個			


符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ガス配管工事 消費機器(溶接配管)						
	溶接鋼管	SW 80A	12.0	m			
	溶接鋼管	SW 25A	18.0	m			
	突合せ溶接(露出)	一般 80A	20.0	箇所			
	突合せ溶接(露出)	一般 25A	22.0	箇所			
	突合せ溶接(露出)	特殊 80A	5.0	箇所			
	突合せ溶接(露出)	特殊 25A	5.0	箇所			
	溶接PL加算	80A	12.0	m			
	溶接PL加算	25A	18.0	m			
	絶縁継手(溶接用)	80A	1.0	個			
	付帯工事費		1.0	式			
	小運搬費		1.0	式			
	小計						

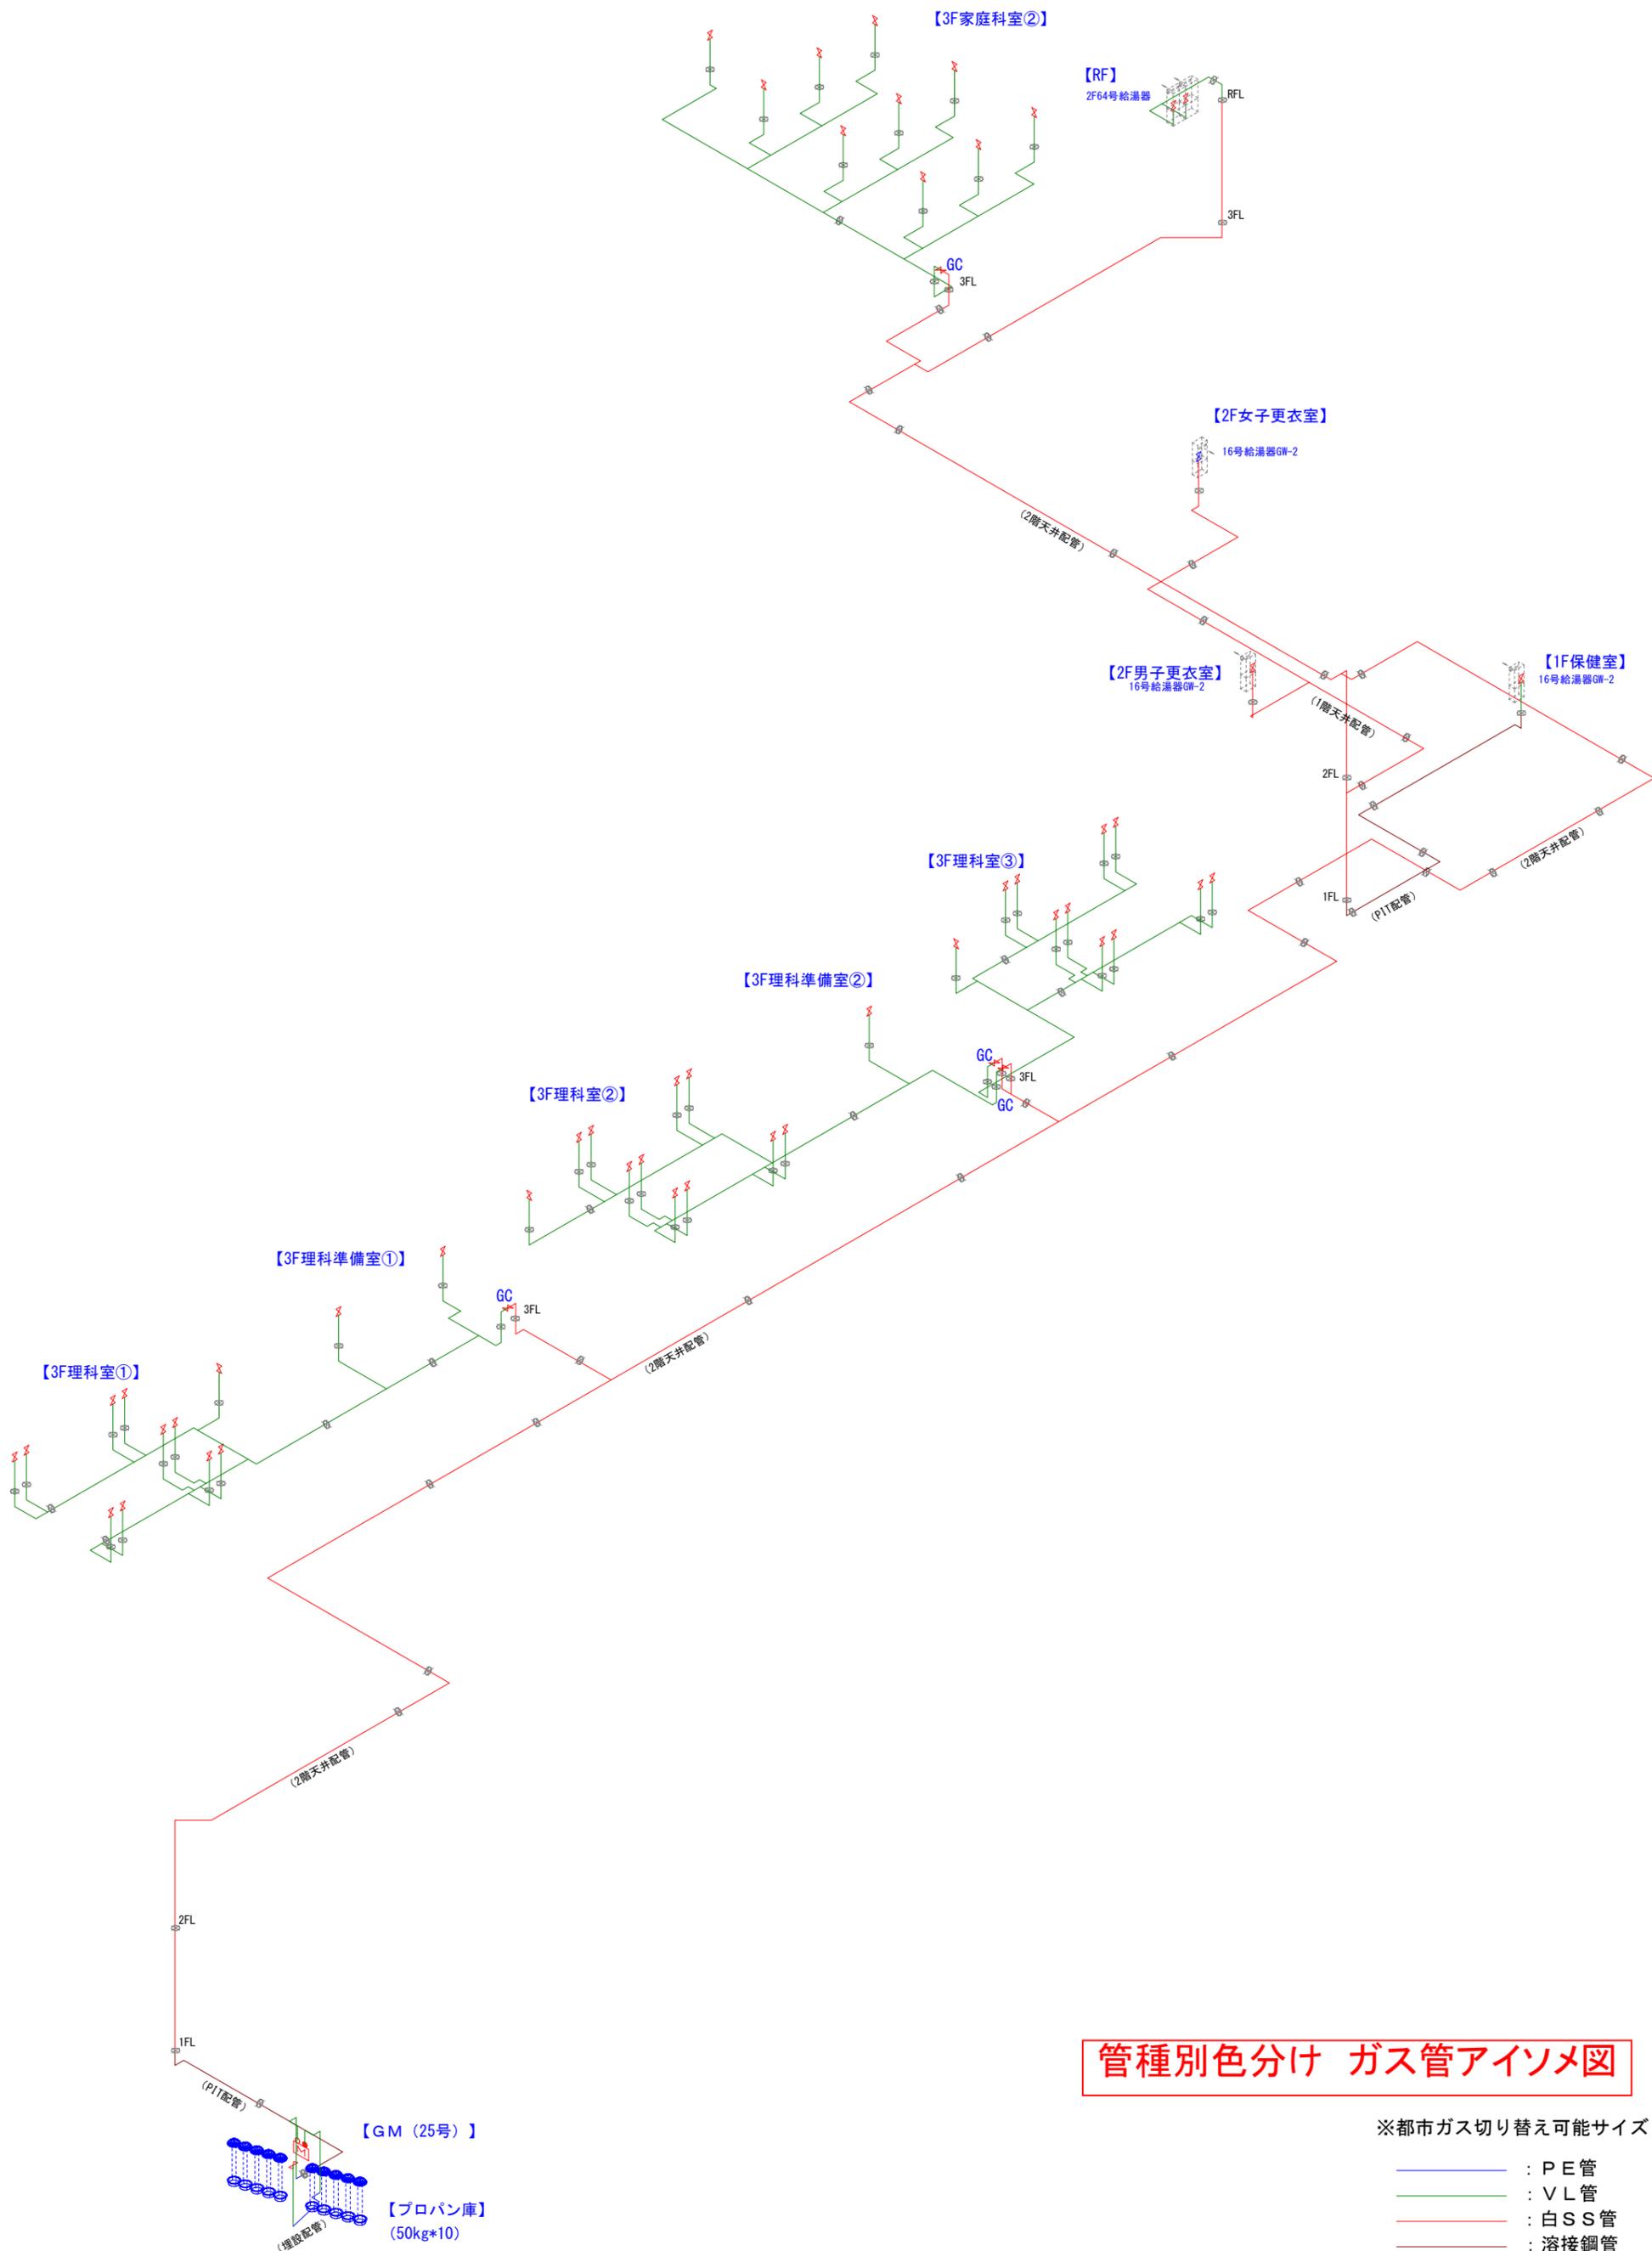

管種別色分け ガス管アイソメ図

※都市ガス切り替え可能サイズ

- : PE 管
- : VL 管
- : 白SS管
- : 溶接鋼管

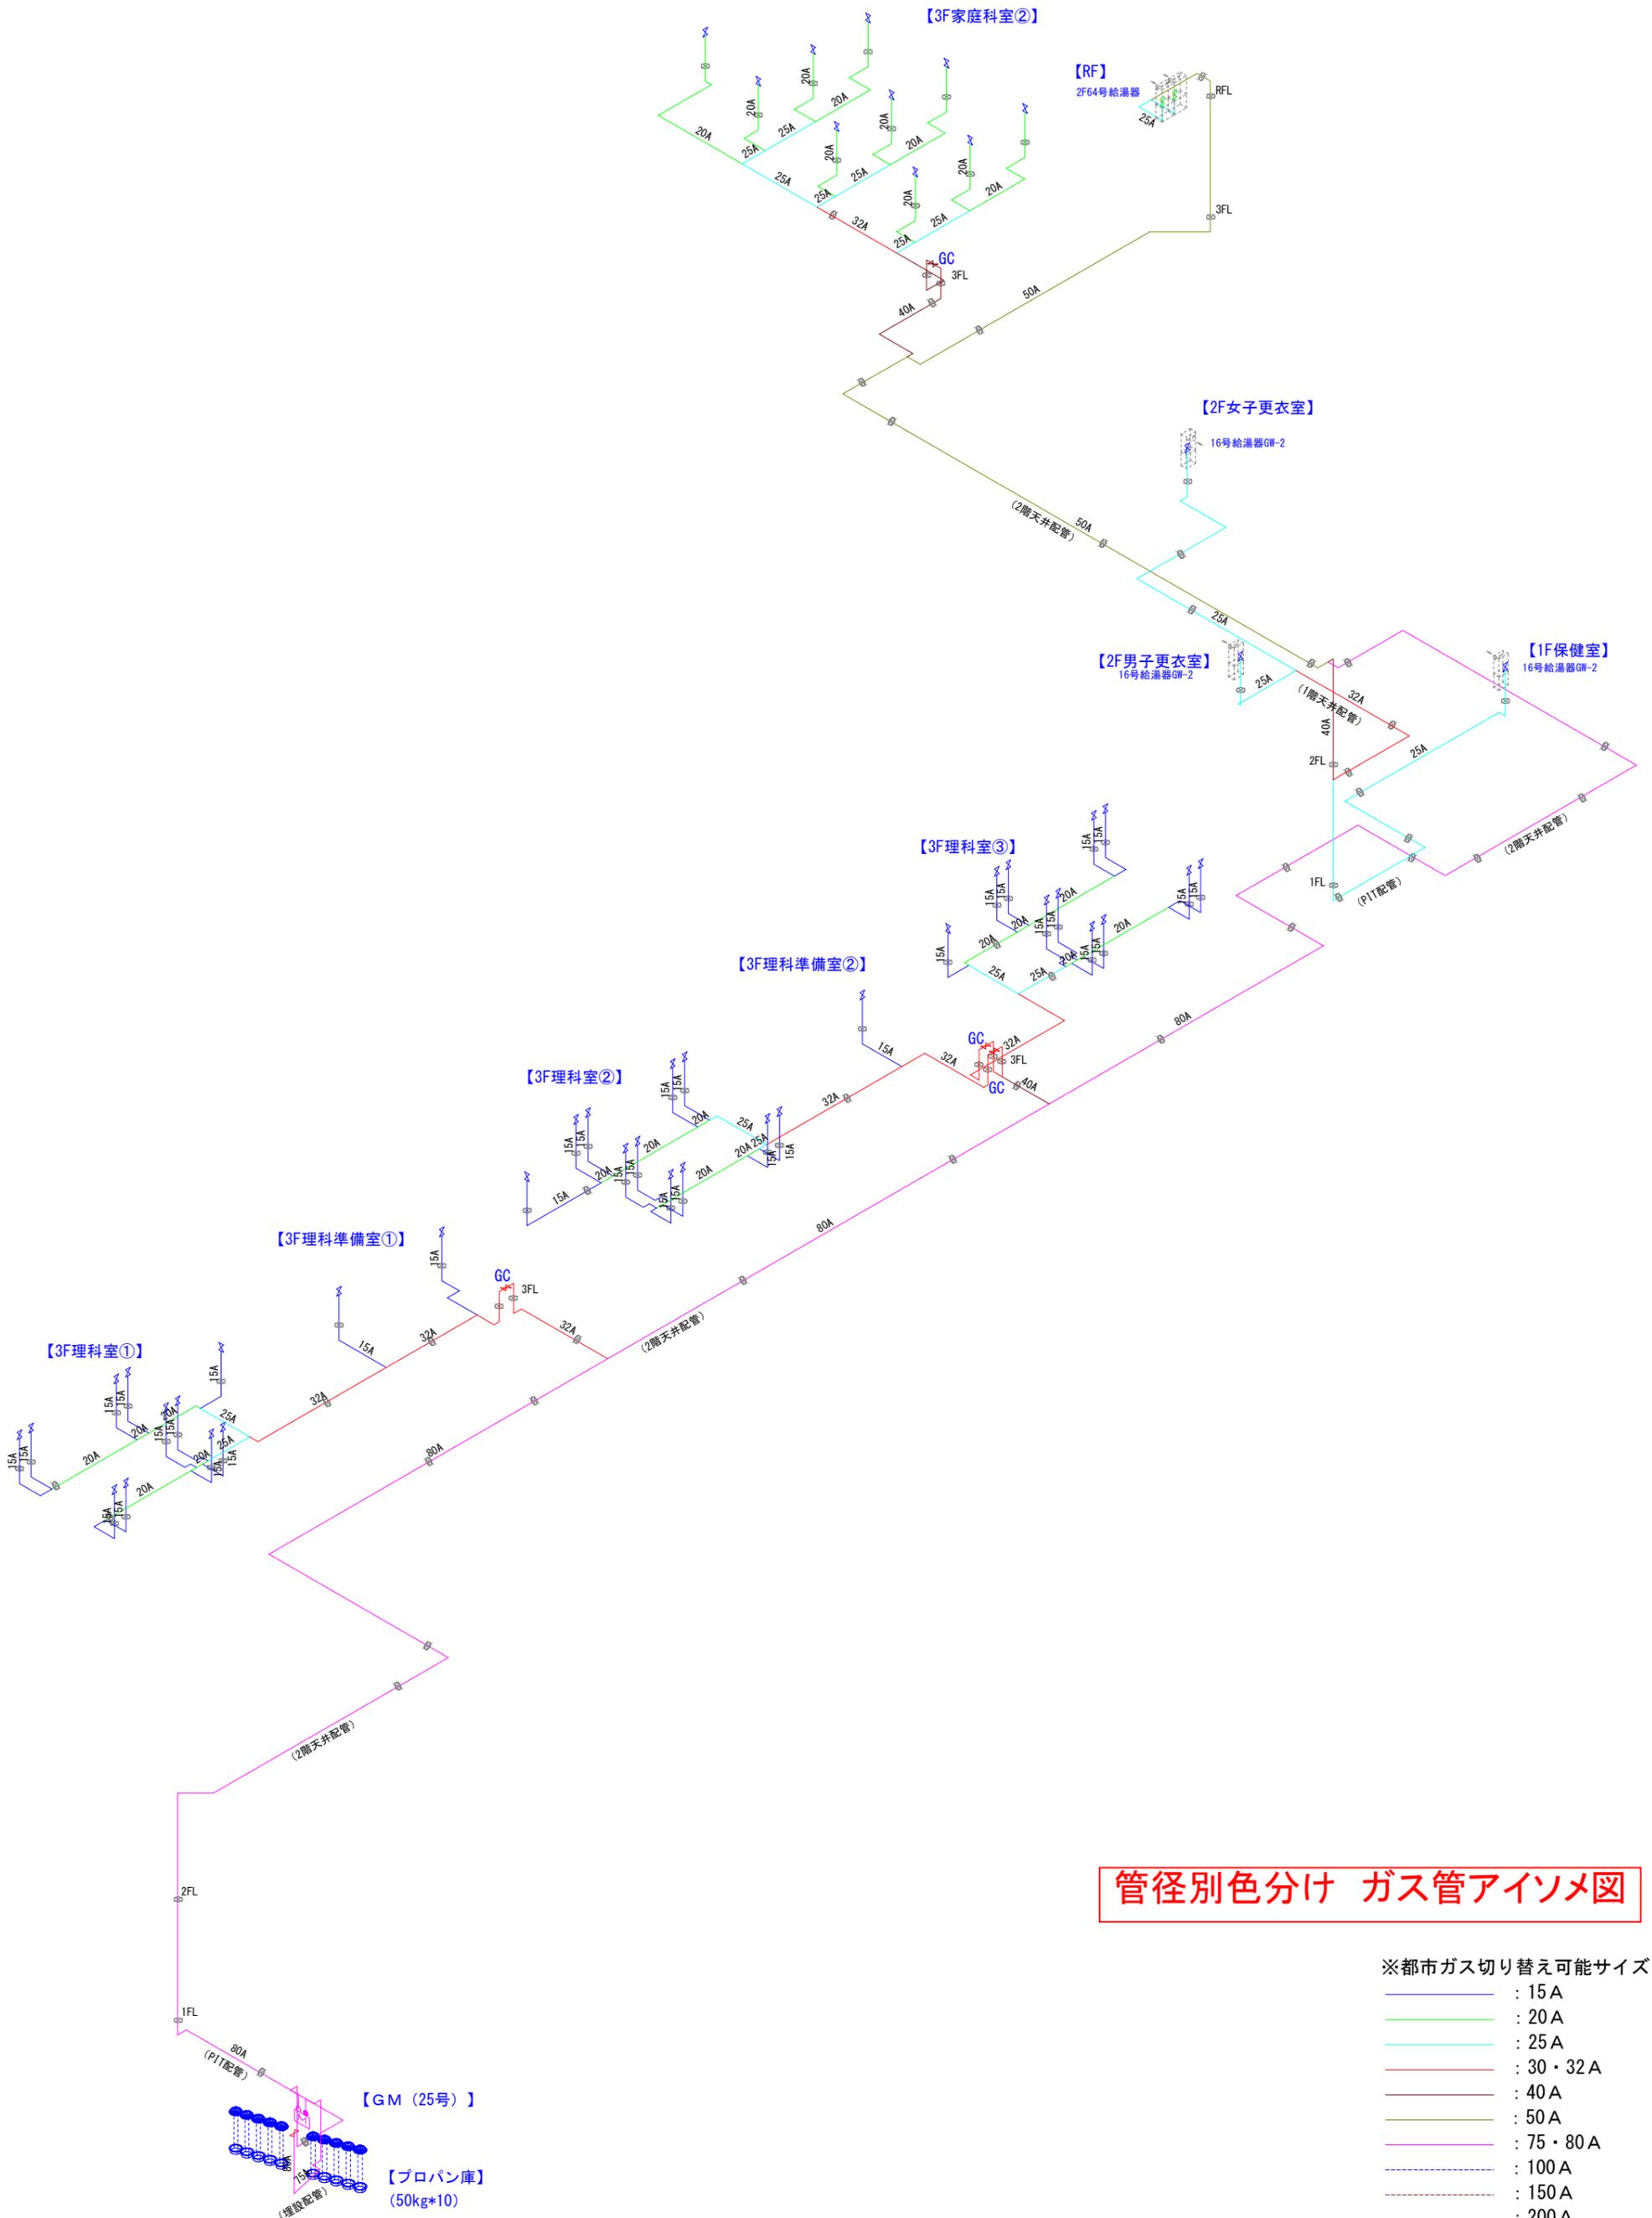

管径別色分け ガス管アイソメ図

※都市ガス切り替え可能サイズ

- (Blue) : 15 A
- (Green) : 20 A
- (Cyan) : 25 A
- (Red) : 30・32 A
- (Brown) : 40 A
- (Olive) : 50 A
- (Magenta) : 75・80 A
- - - (Dashed Blue) : 100 A
- - - (Dashed Red) : 150 A
- - - (Dashed Green) : 200 A