

回 答 書

8 西財第 1－351 号
令和 8 年 9 月 24 日

入札参加者 各位

西尾市長 中村 健
(公 印 省 略)

下記のとおり質疑がありましたので回答します。

記

案 件 番 号	508100351
工 事 (業 務) 名	取水井浚渫及び設備更新工事
路 線 名	志貴野第 11 取水井
工 事 (業 務) 場 所	西尾市新渡場 2 丁目地内
質 疑 事 項 欄	回 答 欄
① 1 号内訳書 準備費の機械組立解体工には防音対策含むとありますが、防音対策の仕様についてご教示ください。	西尾市用地と住宅の境界付近での工事に伴い、境界沿いに防音対策等を実施することを想定しております。防音対策の仕様はありませんが、前回施工時における養生シートの設置状況の写真を参考として添付いたしますので、ご確認ください。
② 2 号明細書 材料費のうち、管材費として計上されている品目をご教示ください。	管材費として計上している品目は、逆止弁、フロコン仕切弁、各種フランジ継手材となります。
③ 2 号明細書 材料費のうちフロコン仕切弁には型式指定はありますか。ある場合、型式をご教示ください。	型式指定はありませんが、既設同等品以上を想定しています。 既設品につきましては、別添フロコン仕切弁納入仕様書をご参照ください。
④ 2 号明細書 材料費のうち防音材とは、配管に巻き付ける形状のものを想定されていますでしょうか。	お見込みのとおりです。



製作仕様書

ご注文先 様	品 名 ダクタイル鋳鉄 フロコン仕切弁	製番	
ご納入先 様	1 2 5	請番	
		製番	
		台数	



仕様明細

1. 規格又は形式 開度計付 内ねじ式 J I S B 2 0 6 2 に準ずる 主要部材質 弁箱 FCD450-10 弁体 SCS13 弁棒 SUS403 弁座 SUS304		4. 検 査 日水協検査 社内検査 耐圧試験 2 . 3 MPa 弁座漏れ試験 1 . 0 MPa 許容漏れ量 0 ml/min	
2. 使用条件 流 体 水道用水 使用圧力 1.0 MPa 常用圧力 MPa 流体温度 常温		5. 塗 装 本体内面 エポキシ樹脂粉体塗装 0.3 mm以上 本体外面 水道用合成樹脂塗装 開閉台	
3. 構 造 フランジ規格 JIS 10K RF 面間寸法 2 6 0 mm 脚 有 無 手動軸方式 キヤッチ ハンドル車 開閉方向 右回り開き 左回り開き 全開に要する回転数 2 1 . 5 rev 開閉台 有 無 開閉台の形式 直結 歯車() 弁中心から床上まで mm 開度計 有 無 時計形 リフト形 開度目盛 mm % 回転数		6. 付 属 品 7. 関係図面 番 号 フロコン仕切弁 FMDH I 3 0 4	
作 成 年 月 日		備 考 	
改 訂		承認 担 当 	

幡豆工業株式会社



開度計平面図

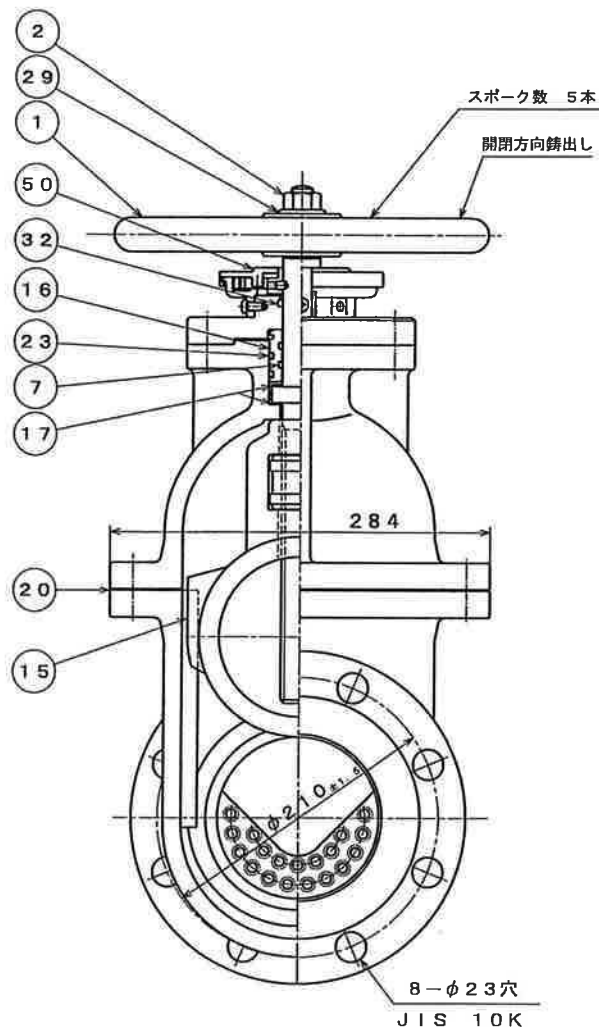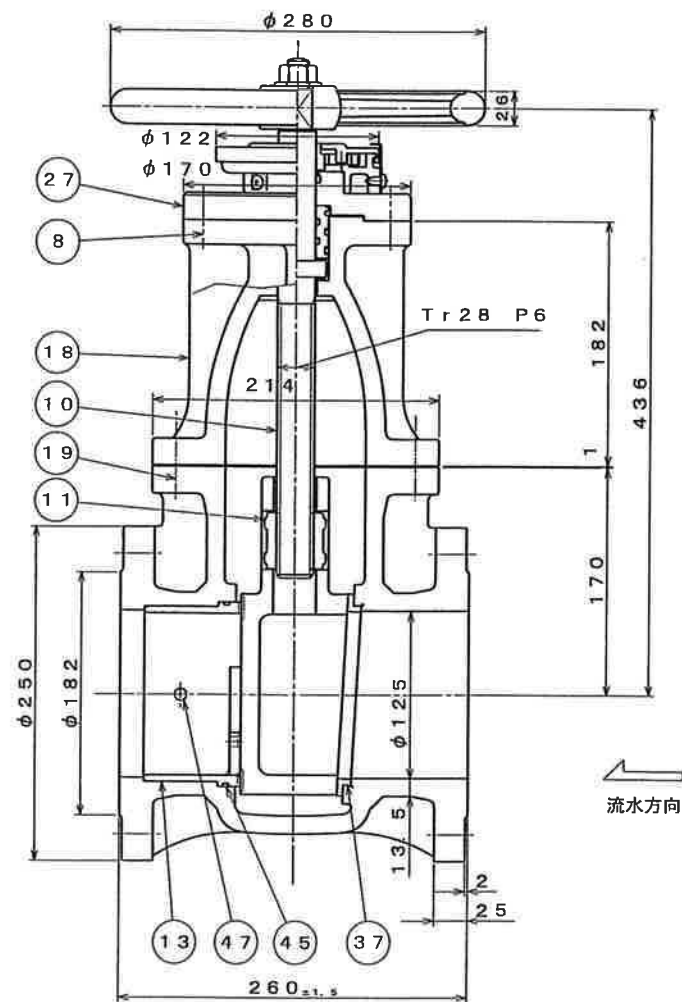

品番	部品名称	材質	個数	備考
50	開度計	樹脂・他	1式	1型
47	弁箱弁座止めボルト	SUS304	2	M10
45	Oリング	NBR	1	G130
37	弁座	CAC406	1	
32	ダストシール	NBR	1	SER-28
29	座金	C3604B	1	
27	弁棒押え	FC450-10	1	
23	Oリング	NBR	2	P42
20	ガスケット	SBR	1	
19	弁箱ボルト・ナット	SS400	8	M16
18	ふた	FC450-10	1	
17	オイルレスベアリング	オイルレス	2	
16	Oリングケース	CAC406	1	
15	弁体	SCS13	1	ステライト盛金
13	弁箱弁座	SUS304	1	ステライト盛金
12	弁箱	FC450-10	1	
11	めねじこま	CAC406	1	
10	弁棒	SUS403	1	
8	六角穴付ボルト・ナット	SCM435	4	M12
7	パッキン	NBR	2	P28
2	ナット	C3604B	1	M16
1	ハンドル車	FC200	1	京華産業製 FG280

品番	部品名称	材質	個数	備考
図名	丸ハンドル付 内ねじ式	オイルレスベアリング入り 左回り開き	ダクタイル鋳鉄製 開度計付	
	フロコン仕切弁		125-10K	

尺度	1:4	日付	11/07/14	作図	
----	-----	----	----------	----	--

図番	FMDH1304	来歴	
----	----------	----	--

幡豆工業株式会社

△				
△				
符号	改訂事項	日付	担当	承認